

# Soirée d'information

**Municipalité de Tolochenaz**  
**Informations à la Population**

*Définition :*

*«Dans la cité grecque, lieu où à l'origine, se réunit l'assemblée des citoyens, puis qui devient la place principale de la cité»*

# Notre soirée

## Organisation de la soirée


- Bienvenue  
*Andreas Sutter, syndic*
- PRM Que fait la police ?  
*LtCol Clément Leu, commandant PRM*
- AIEB, eau potable, on vous donne tous les tuyaux !  
*Frédéric Glassey, municipal*
- Visite des lieux

Verre de l'Amitié

*Toutes et tous*



L'AIEB: eau potable

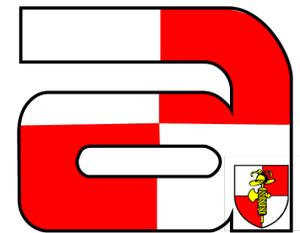

# L'AIEB: un peu d'histoire

AIEP (1969) - Lully, Lussy & Tolochenaz


AIAEB (1977) - AIEP + Denens & Villars-sous-Yens

AIEB (1998) - Gestion de l'adduction et de la distribution de l'eau jusqu'au consommateur





# Le CODIR

- Le CODIR de l'AIEB est l'organe exécutif de l'association. Il comprend 5 membres représentant chacune des 5 communes.
- Le CODIR se réunit tous les 15 jours, y compris durant les vacances scolaires. Il siège au CA de la SAGEP.
- Christophe Ormond (Denens) est le président
- Marc Genton (Lully) est le vice-président
- Jean-Claude Besson (Lussy), Marcel Grand (Villars-sous-Yens) et Frédéric Glassey (Tolochenaz) sont membres.
- Mary-Jeanne Distretti est la secrétaire du Conseil

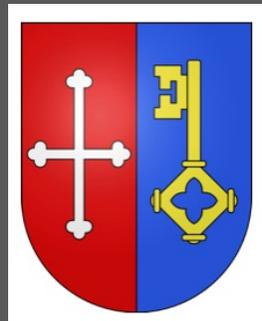

# Le Conseil intercommunal

- Le conseil intercommunal de l'AIEB regroupe 27 membres, au prorata du nombre d'habitants de chaque commune.
- Parmi ses membres, chaque commune délègue un (e) municipal (e) et des membres issus du Conseil Communal ou du Conseil Général.
- La commune de Tolochenaz étant la plus peuplée, elle est logiquement la plus représentée avec 9 membres.
- l'AIEB est d'ailleurs la seule association intercommunale où la délégation tolochinoise est la plus représentée !

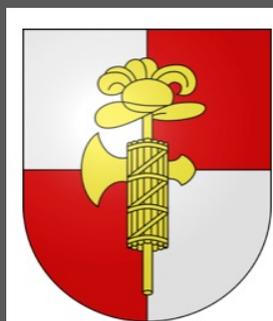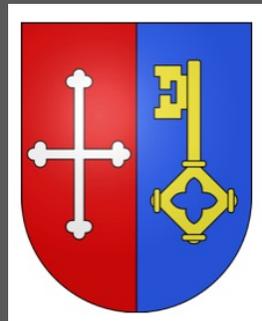

# Les surveillants de réseau

## **URGENCES & CONTACT ENTREPRISES**

TÉL. +41 21 802 22 90

- Le réseau de l'AIEB est monitoré en permanence.
- En cas de fuite, on appelle nos surveillants de réseau, disponibles H24 7/7 (selon un tournus) au numéro suivant: 021 / 802 22 90.
- Le surveillant de réseau intervient sur les fuites pour en constater l'ampleur, coupe le réseau pour éviter des dommages matériels et pour limiter la perte de l'eau et organise avec les entreprises les travaux urgents pour réparer la conduite endommagée.
- Le surveillant monitore et entretient les infrastructures techniques et l'autocontrôle

# Cas pratique d'intervention



10h11. Fuite signalée aux surveillants de réseau.

10h17 Arrivée sur les lieux et fermeture de la conduite par le surveillant



10h45. L'entreprise de maçonnerie arrive sur place


11h32. Le bitume a été coupé et la fouille débute pour mettre à jour la conduite



11h58. La conduite révèle un trou d'un diamètre de 5 cm.




13h30. L'appareilleur a réparé la conduite. Remise en eau par nos surveillants de réseau

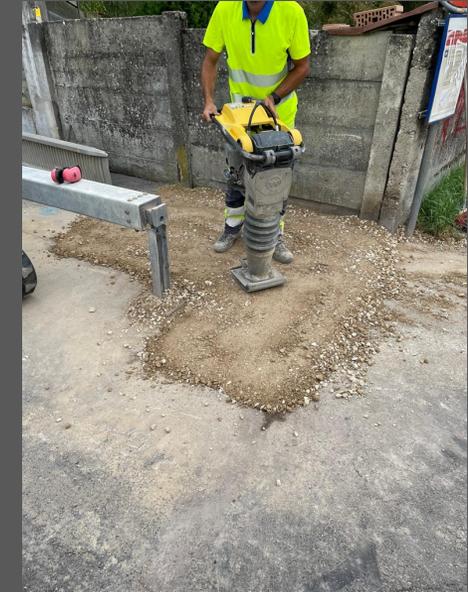



15h40. L'entreprise de maçonnerie a comblé la fouille. Elle posera du bitume dans la foulée.

# De la source au robinet

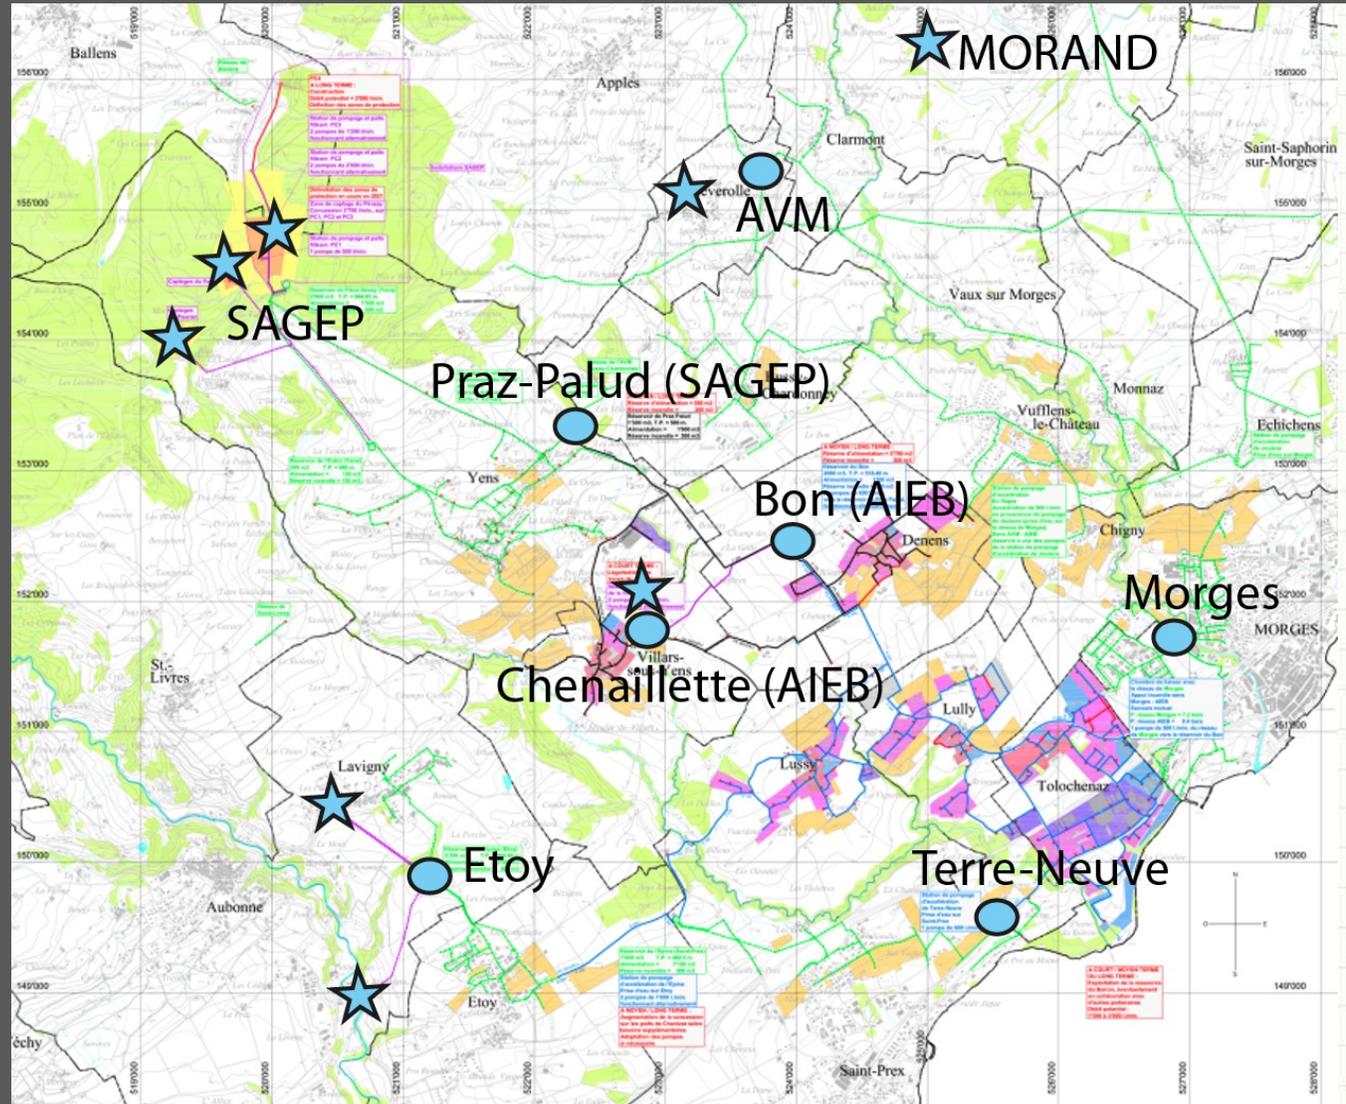



# Provenance (2021 vs 2023)

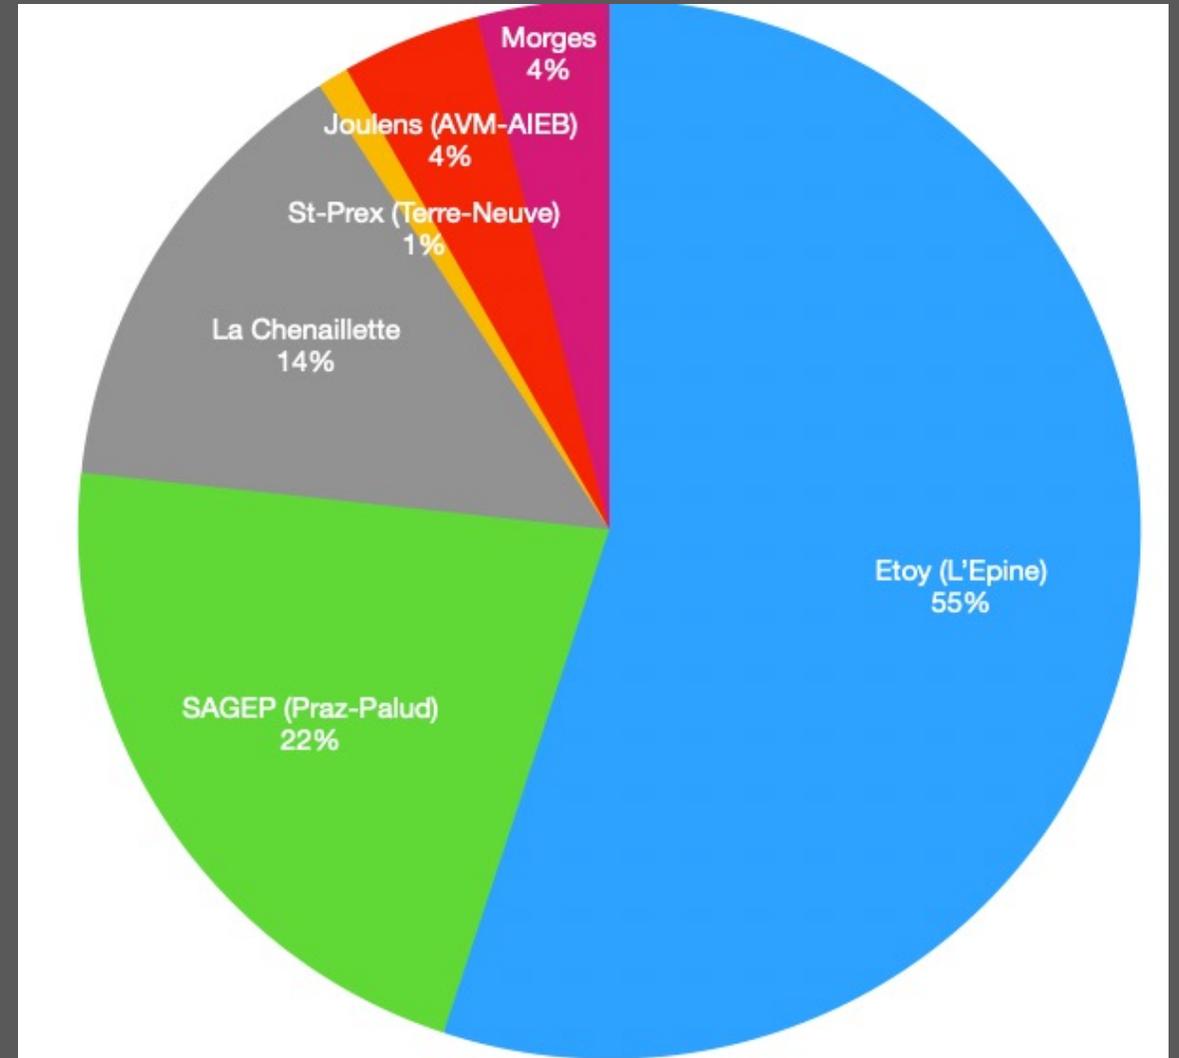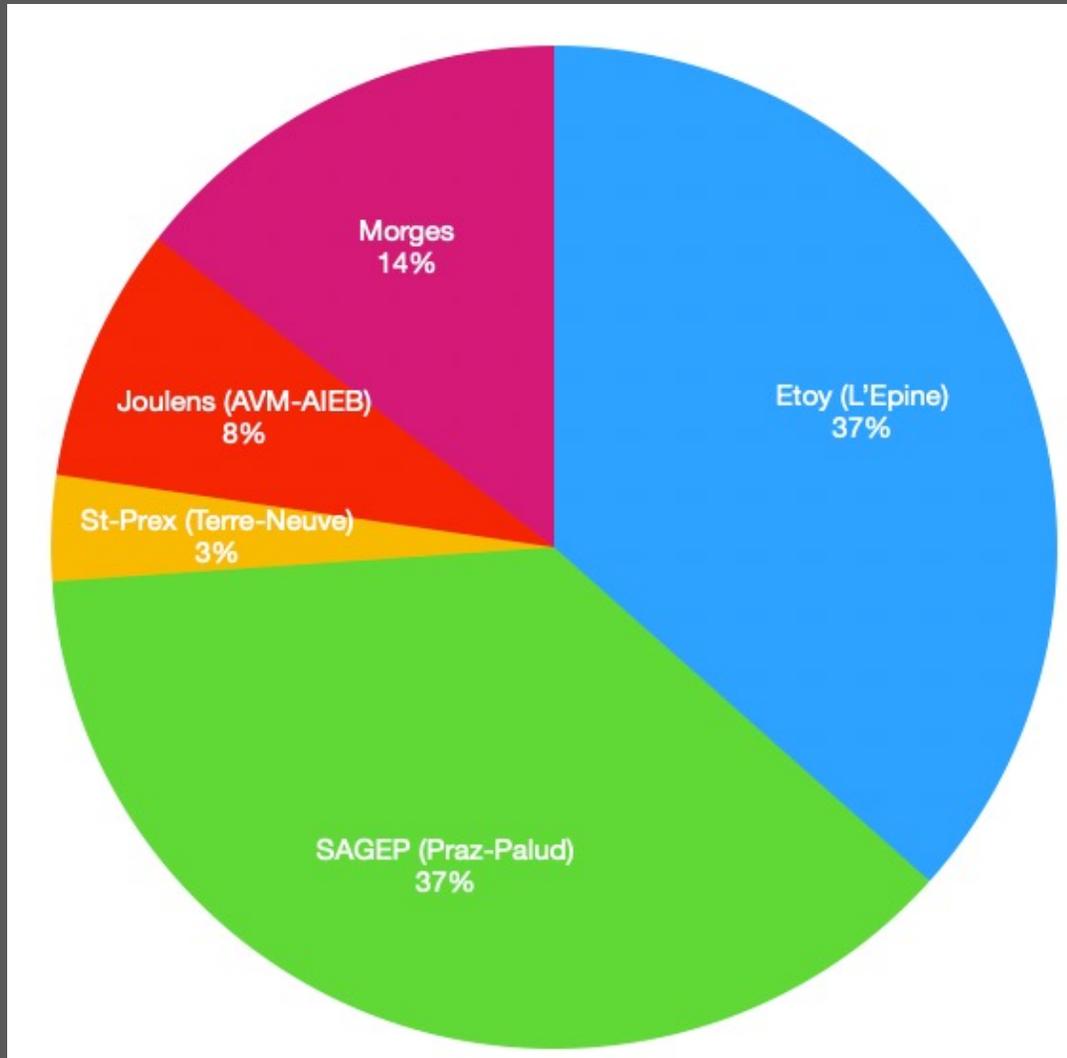

# Provenance (2021 vs 2023)

Provenance de l'eau 2021

Source	Proportion	Consommation m3	Coût m3
<b>Etoy (L'Epine)</b>	37	167866	0,25
<b>SAGEP (Praz-Palud)</b>	37	171240	0,65
<b>La Chenaillette</b>	0	0	0,00
<b>St-Prex (Terre-Neuve)</b>	3	15644	1
<b>Joulens (AVM-AIEB)</b>	8	37820	0,83
<b>Morges</b>	14	66265	0,7
		458835	

Provenance de l'eau 2023

Source	Proportion	Consommation m3	Coût m3
<b>Etoy (L'Epine)</b>	56	249832	0,25
<b>SAGEP (Praz-Palud)</b>	22	98305	0,80
<b>La Chenaillette</b>	14	63989	0,00
<b>St-Prex (Terre-Neuve)</b>	1	4287	0,90
<b>Joulens (AVM-AIEB)</b>	4	19198	0,83
<b>Morges</b>	4	18200	0,7
		443113	

# Mission #1: fournir de l'eau potable

Consommation par commune 2021


	Conso m3	Habitants	M3 / habitant
<b>Tolochenaz</b>	208912	1886	110,77
<b>Denens</b>	64066	733	87,40
<b>Lussy</b>	49601	740	67,03
<b>Lully</b>	49472	828	59,75
<b>Villars-sous-Yens</b>	38839	626	62,04
<b>Total</b>	410890	4813	85,37

# Mission #1: fournir de l'eau potable


Consommation par commune 2023

	Conso m3	Habitants	M3 / habitant
<b>Tolochenaz</b>	161364	1922	83,96
<b>Denens</b>	60986	742	82,19
<b>Lussy</b>	49222	732	67,24
<b>Lully</b>	47446	833	56,96
<b>Villars-sous-Yens</b>	37065	609	60,86
<b>Total</b>	356083	4813	73,60


# Mission #1: fournir de l'eau potable

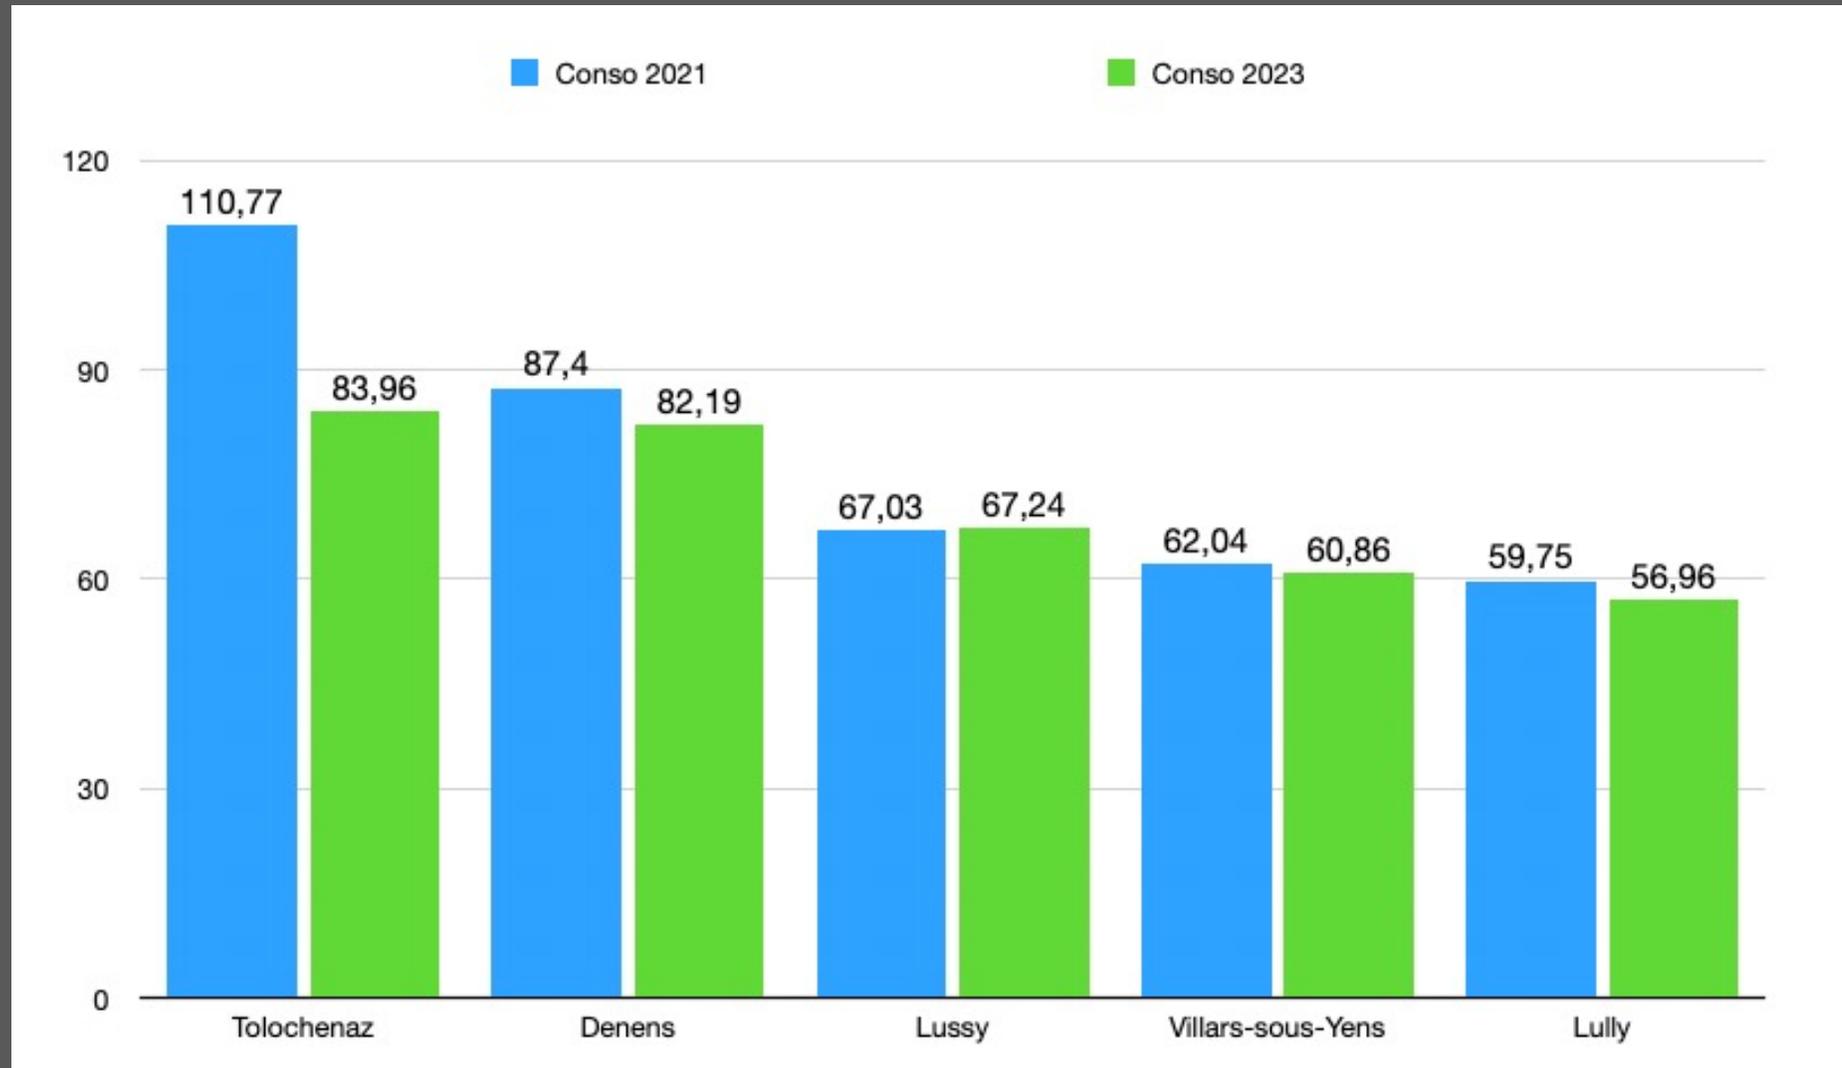


# Estimation eau non comptabilisée

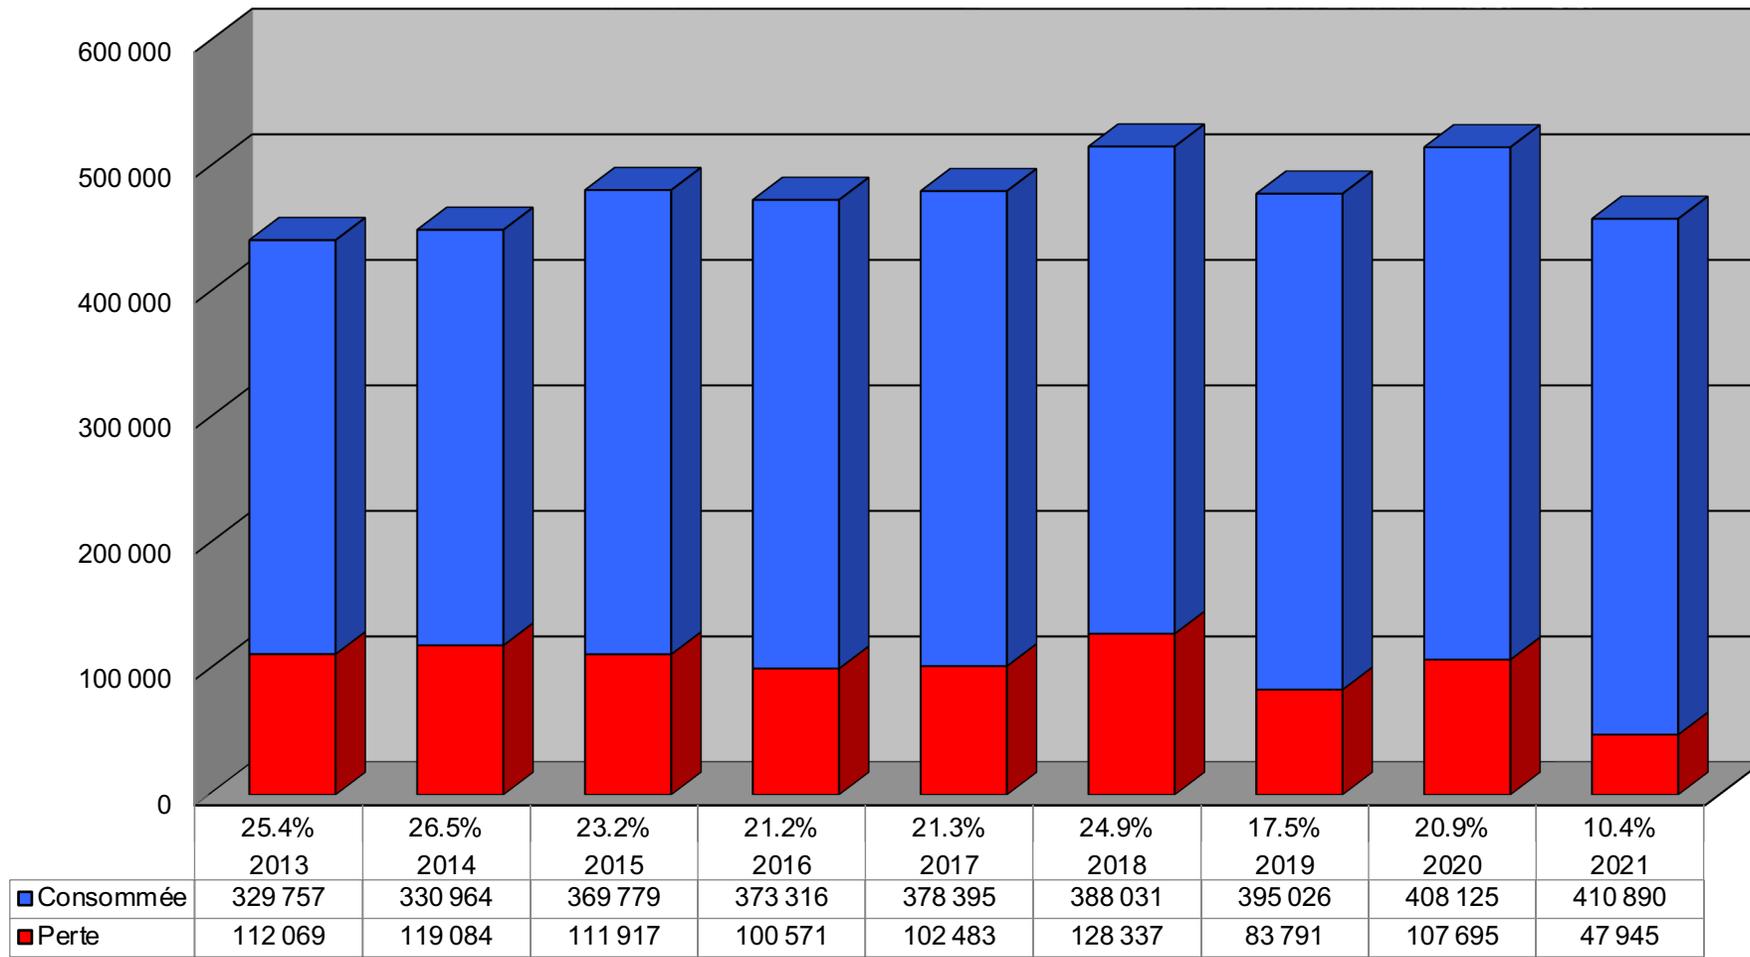


# Qualité de notre eau

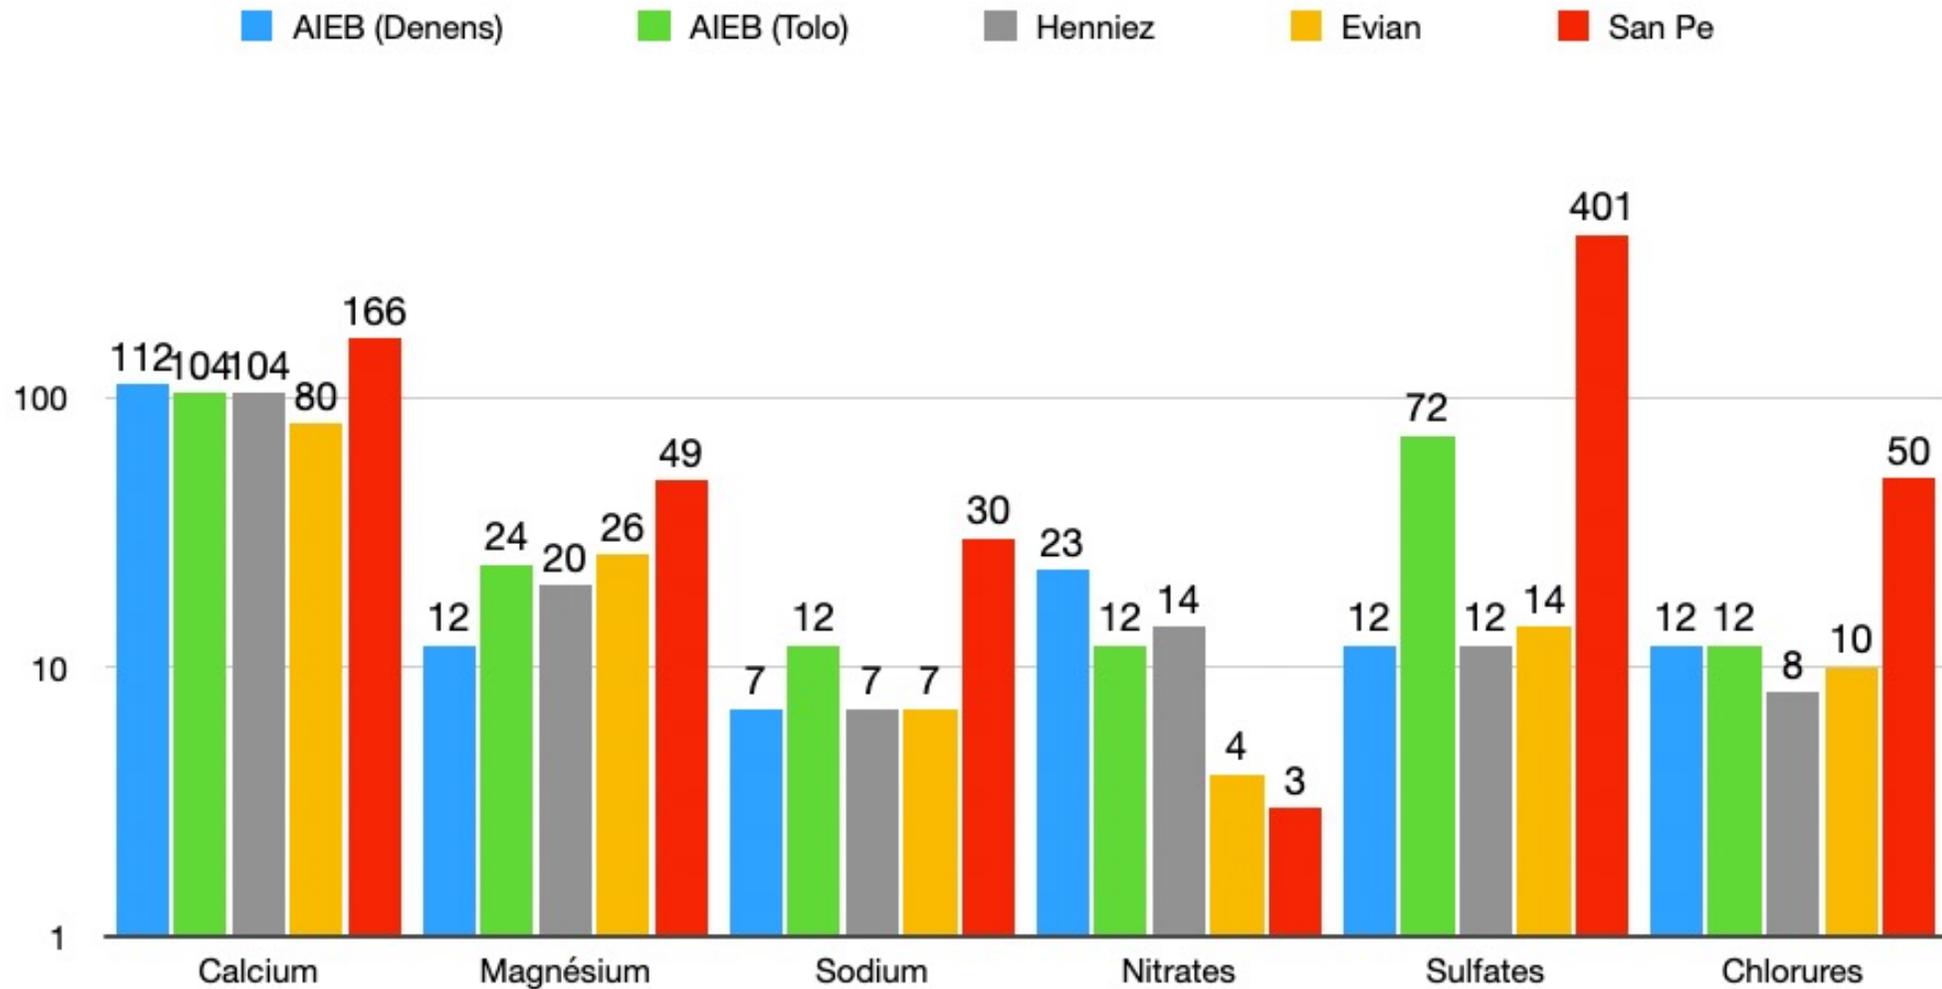


# Restrictions cet été ?

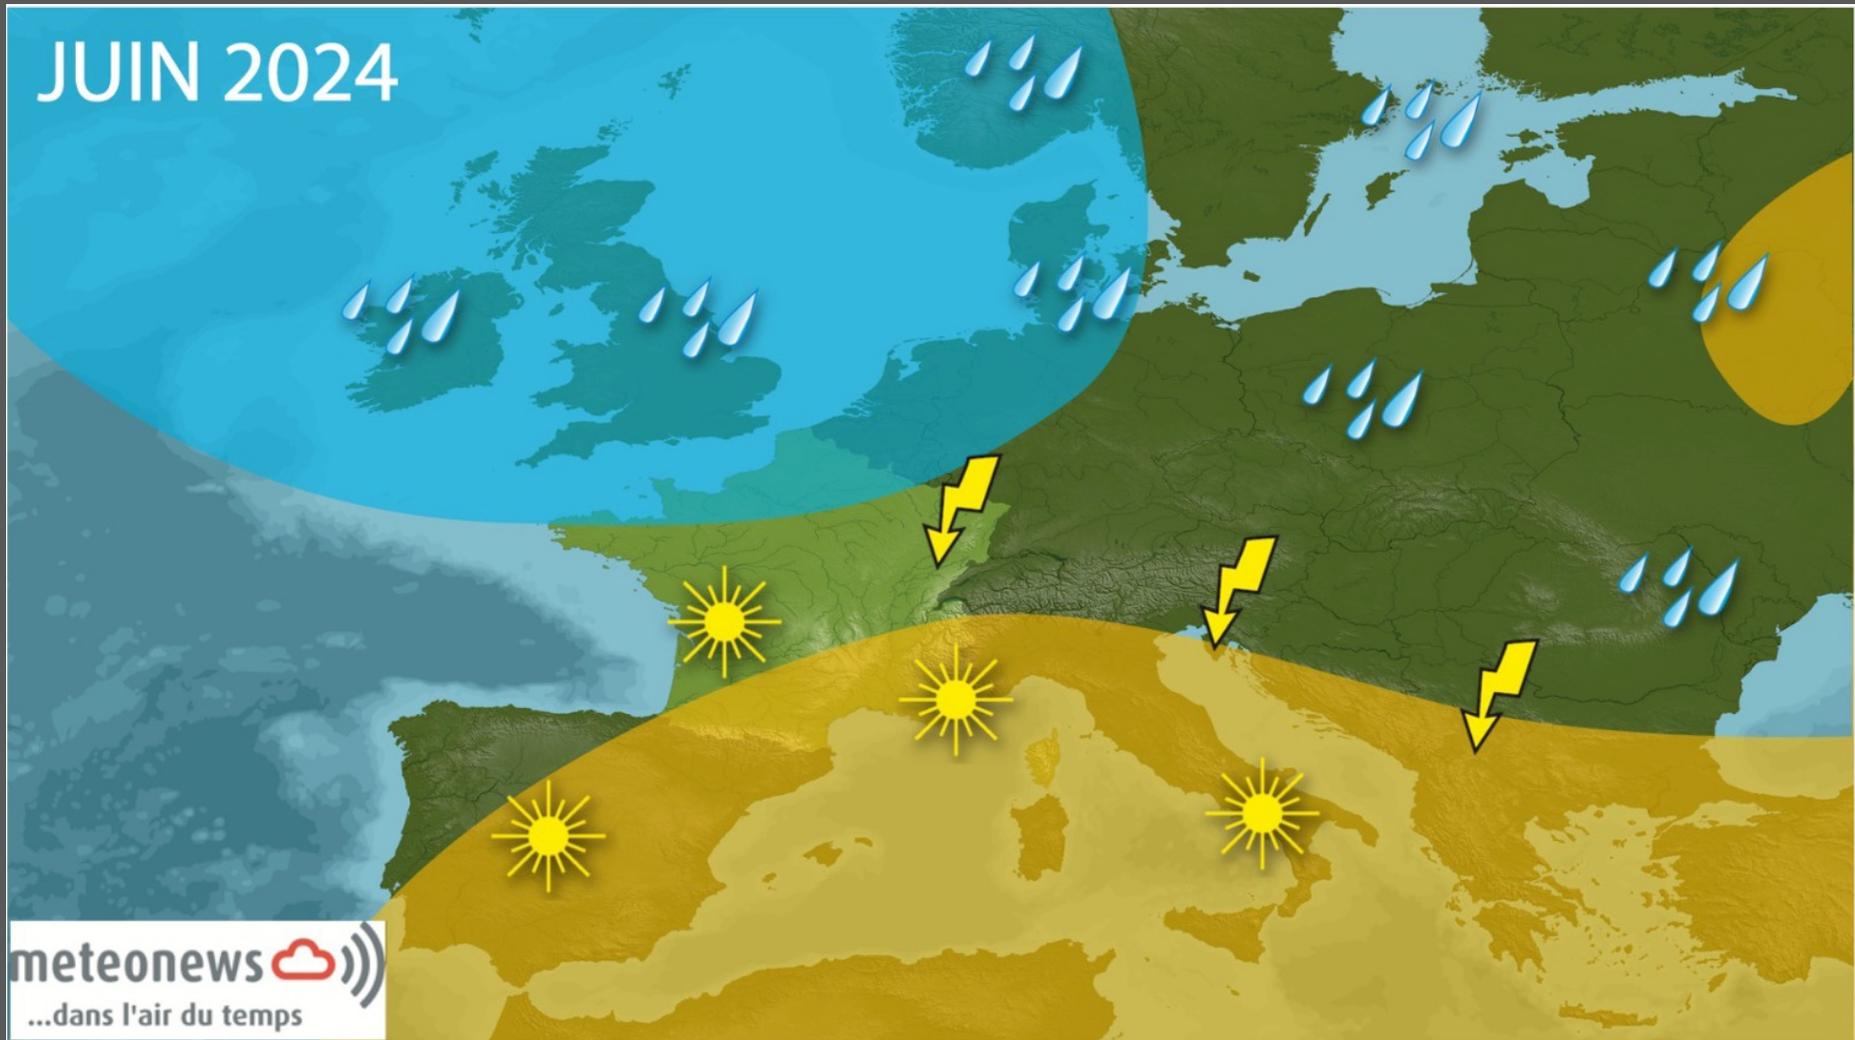

# Restrictions cet été ?

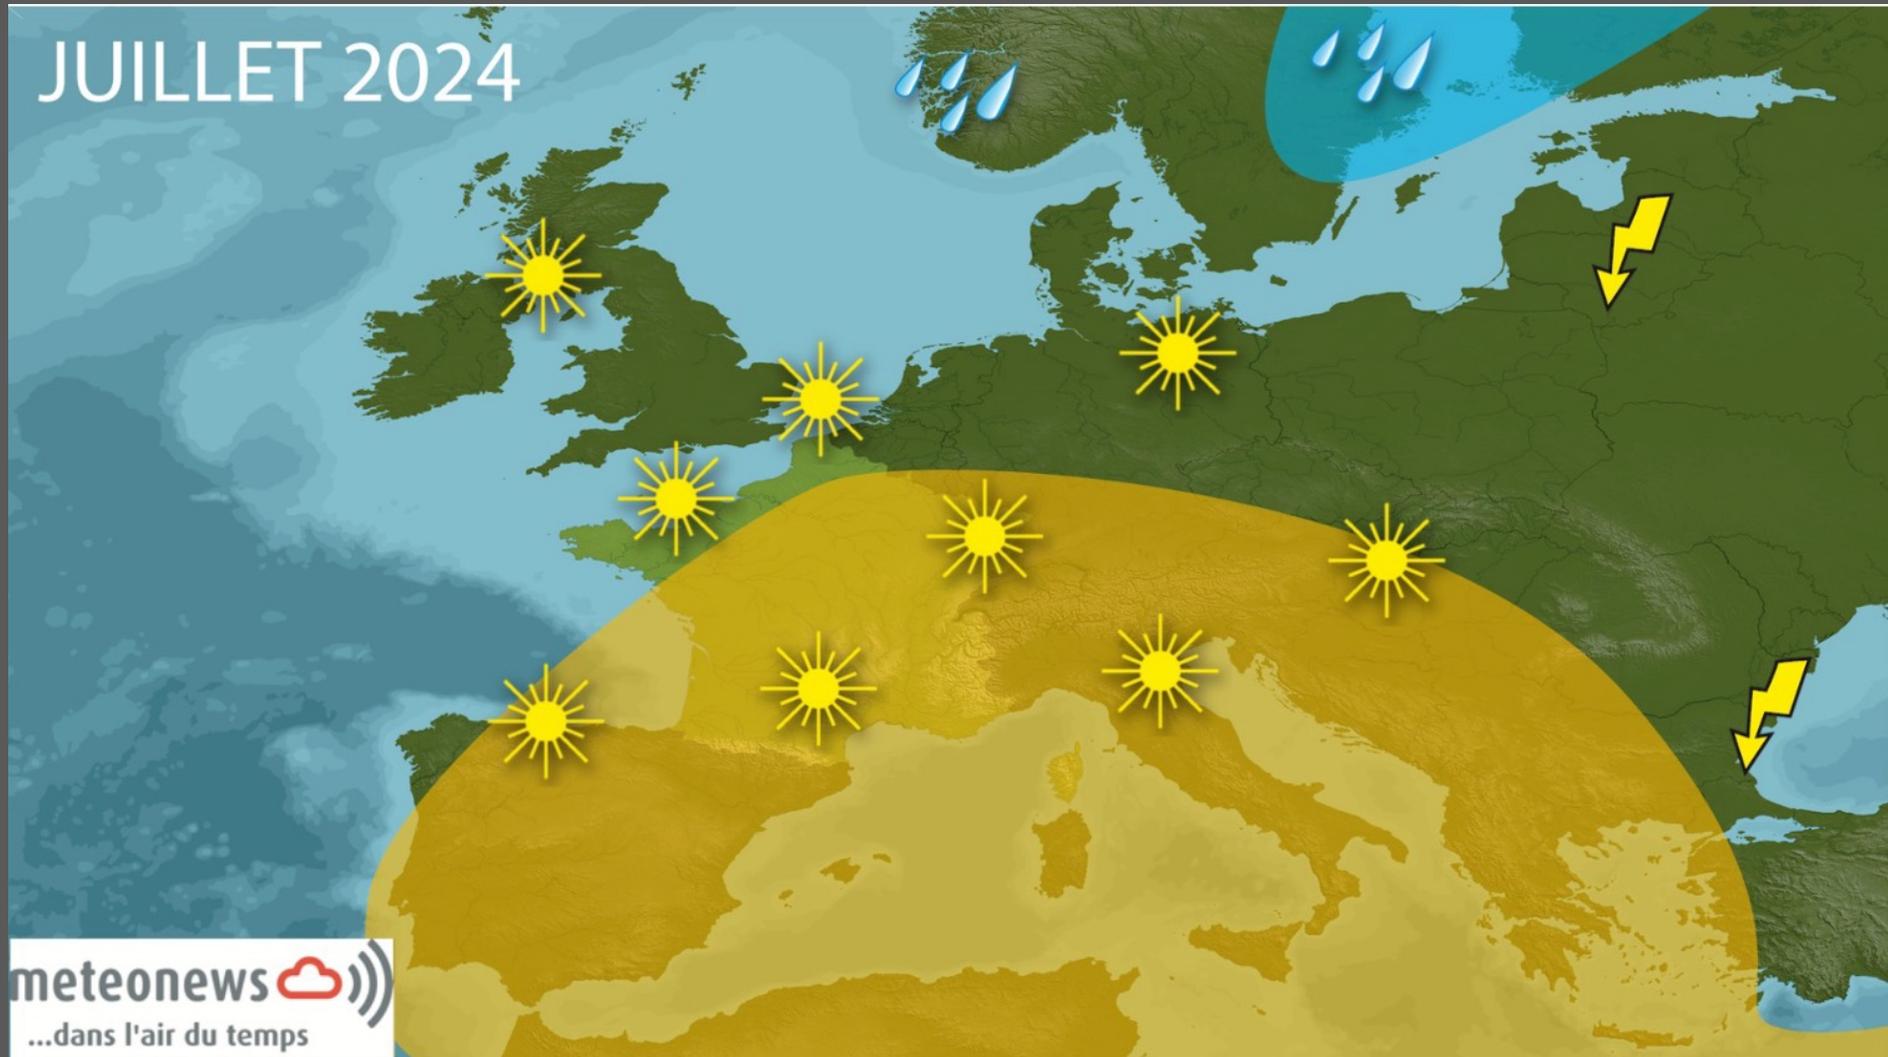

# Restrictions cet été ?

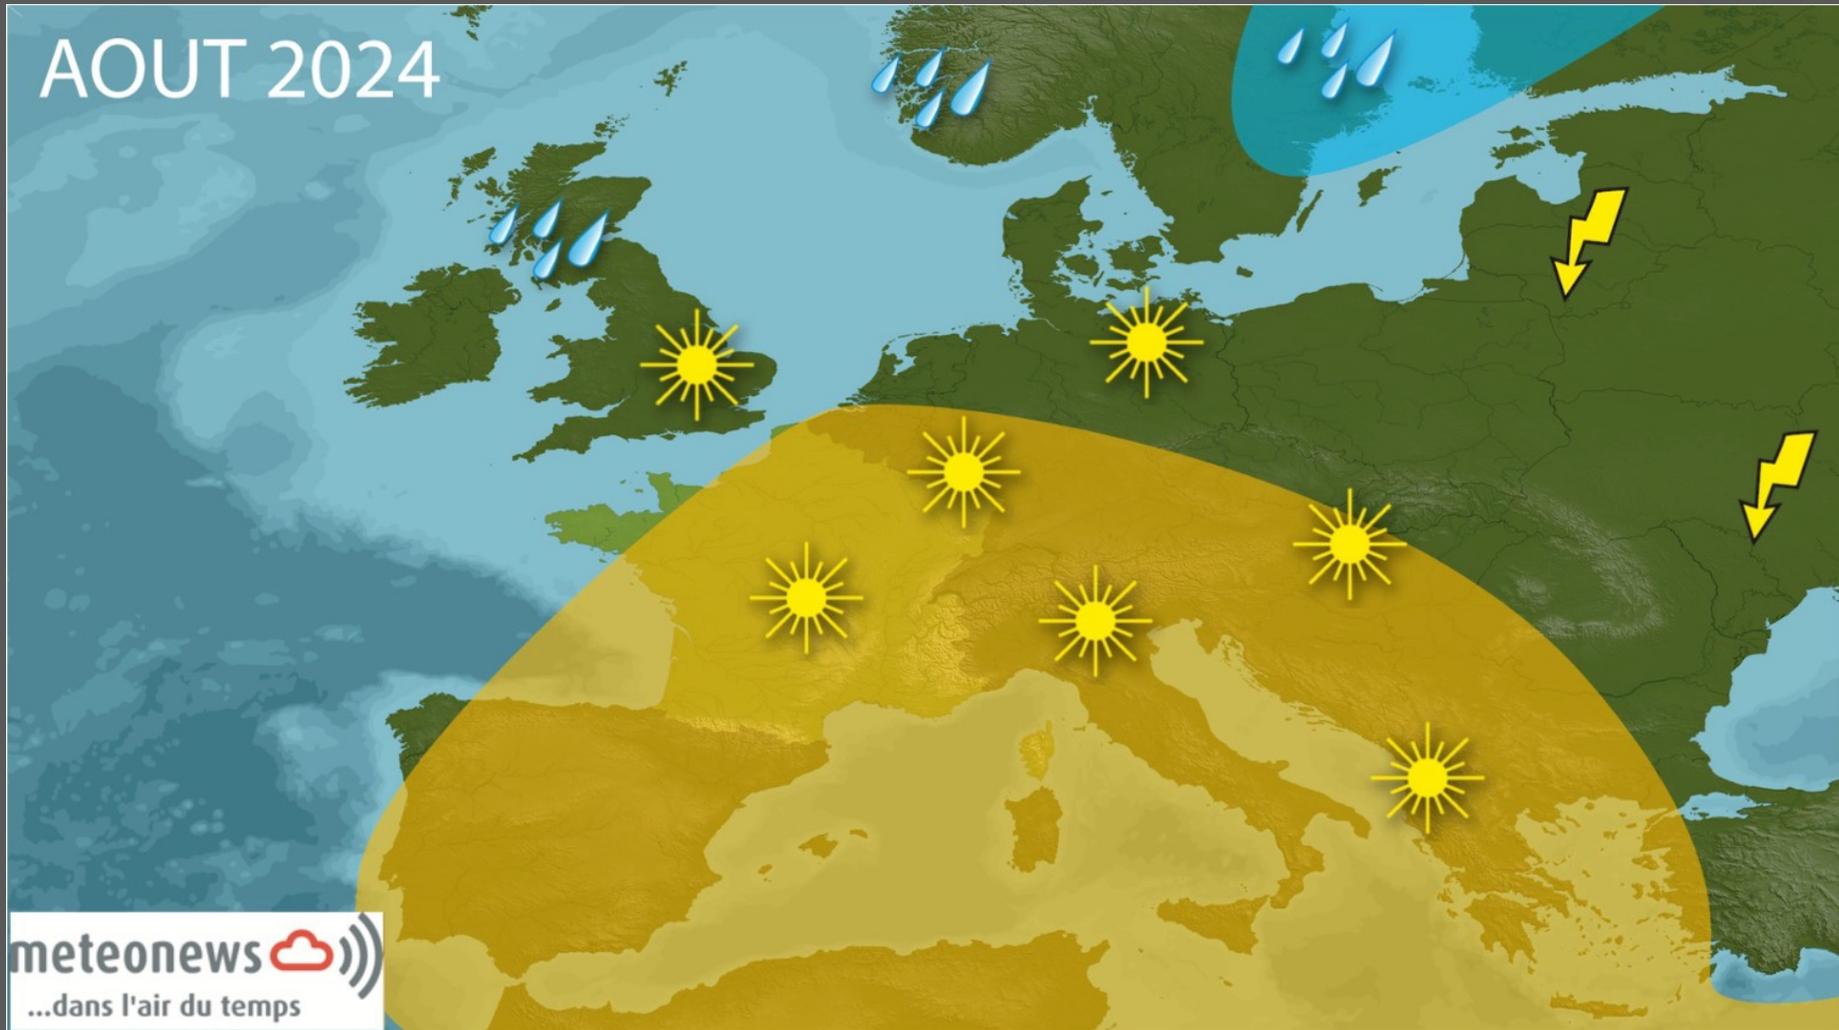

# Thématiques futures

1. Assurer l'approvisionnement pour une population plus nombreuse (env. X nouveaux habitants d'ici 2035, + une future nouvelle zone d'activités à Tolochenaz)
2. Investissements dans le réseau
3. Recherche de nouvelles sources d'eau potable (delta du Boiron)
4. Relevage des compteurs automatique dans un horizon de 5 ans